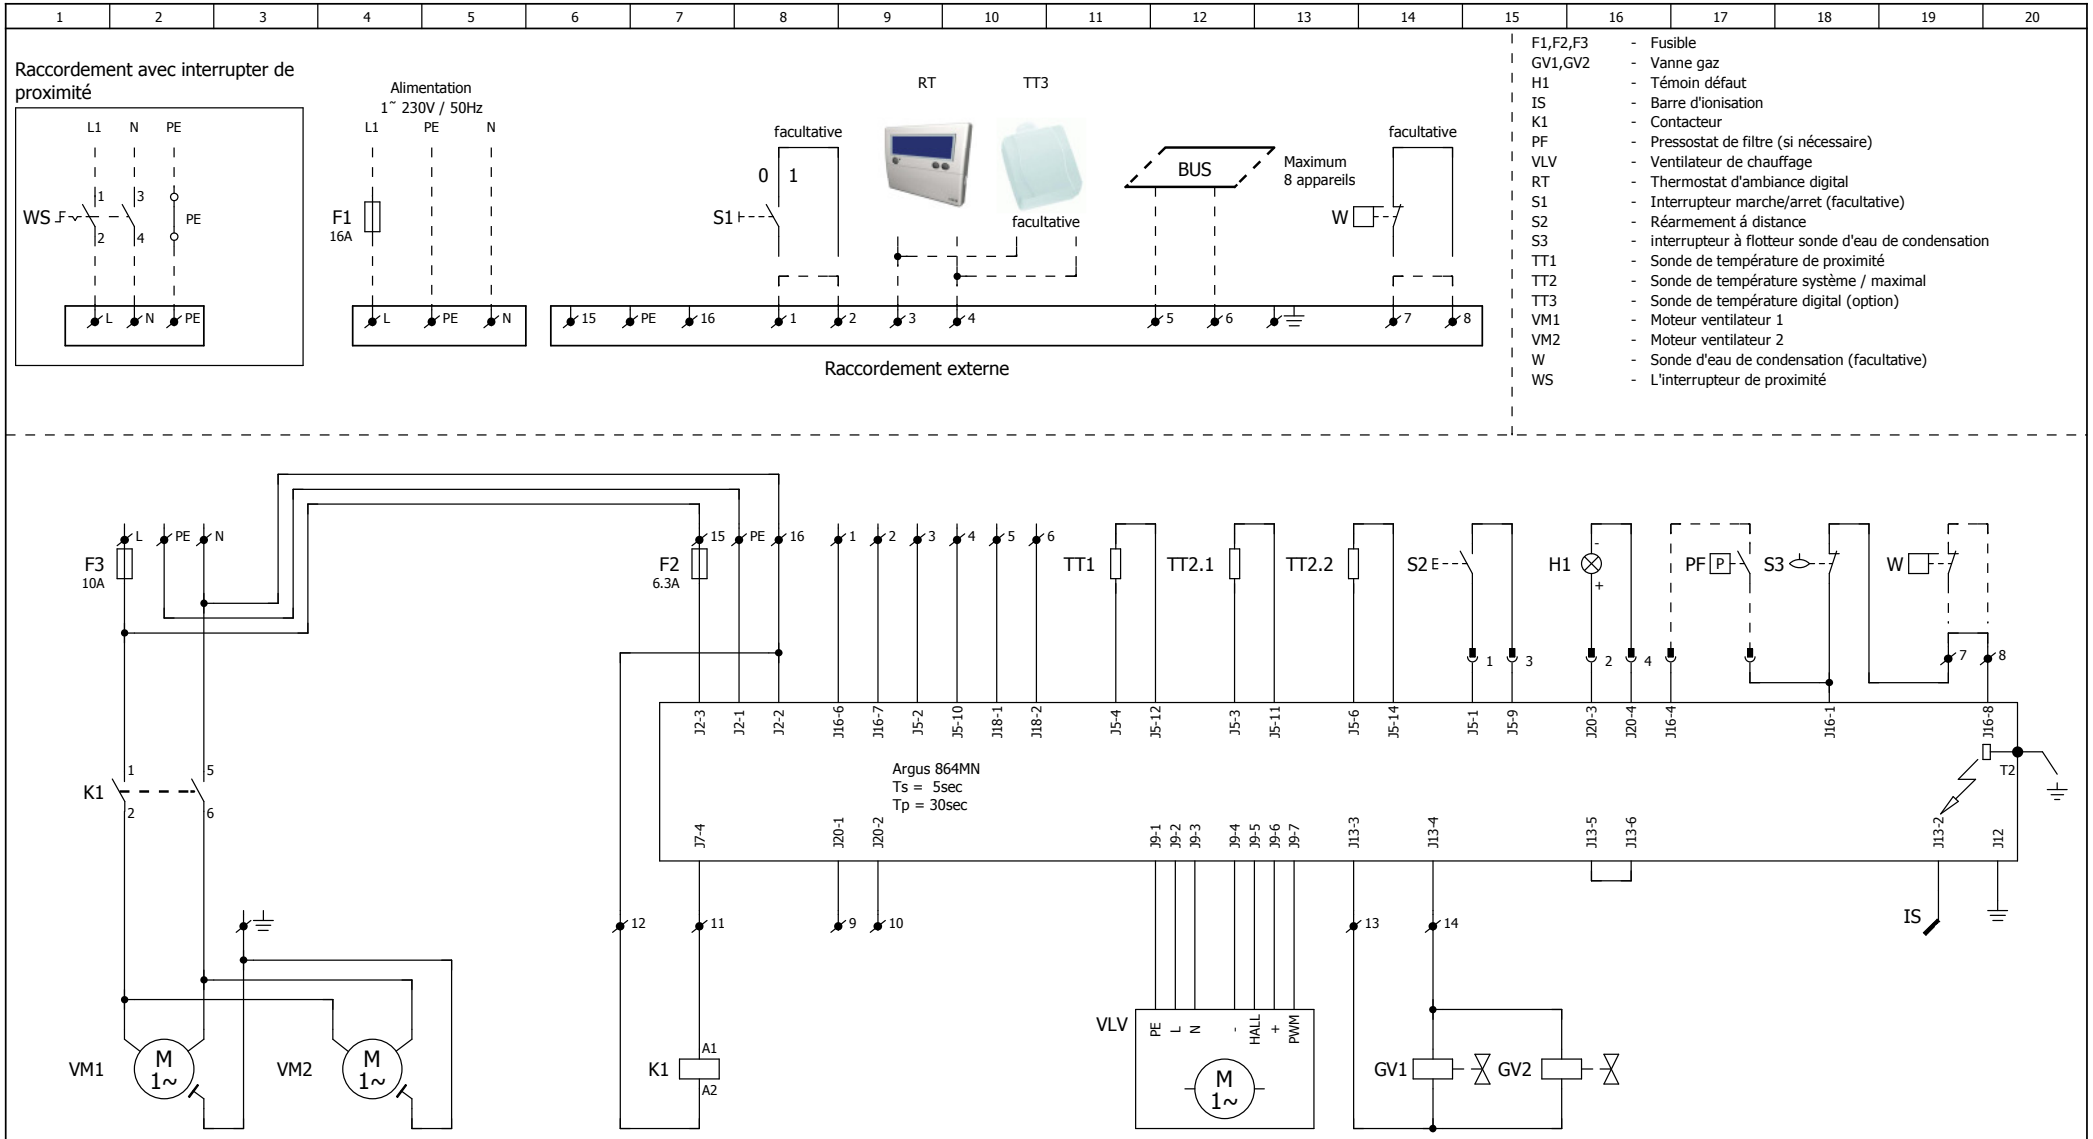
Raccordement avec interrupter de proximité
L1 N PE
WS
PE
L N PE
Alimentation
1~ 230V / 50Hz
L1 PE N
F1
16A
L PE N
facultative
0 1
S1
RT
TT3
facultative
BUS
Maximum
8 appareils
facultative
W
15 PE 16 1 2 3 4 5 6 7 8
Raccordement externe
F1,F2,F3 - Fusible
GV1,GV2 - Vanne gaz
H1 - Témoin défaut
IS - Barre d'ionisation
K1 - Contacteur
PF - Pressostat de filtre (si nécessaire)
VLV - Ventilateur de chauffage
RT - Thermostat d'ambiance digital
S1 - Interrupteur marche/arret (facultative)
S2 - Réarmement á distance
S3 - interrupteur à flotteur sonde d'eau de condensation
TT1 - Sonde de température de proximité
TT2 - Sonde de température système / maximal
TT3 - Sonde de température digital (option)
VM1 - Moteur ventilateur 1
VM2 - Moteur ventilateur 2
W - Sonde d'eau de condensation (facultative)
WS - L'interrupteur de proximité
F3
10A
L PE N
F2
6.3A
15 PE 16
1 2 3 4 5 6
TT1
TT2.1
TT2.2
S2
H1
PF
S3
W
J2-3 J2-1 J2-2 J16-6 J16-7 J5-2 J5-10 J18-1 J18-2 J5-4 J5-12 J5-3 J5-11 J5-6 J5-14 J5-1 J5-9 J20-3 J20-4 J16-4 J16-1 J16-8
T2
K1
Argus 864MN
Ts = 5sec
Tp = 30sec
J7-4 J20-1 J20-2 J9-1 J9-2 J9-3 J9-4 J9-5 J9-6 J9-7 J13-3 J13-4 J13-5 J13-6 J13-2 J12
IS
12 11 9 10 13 14
VM1
VM2
M 1~
K1
A1
A2
VLV
PE L N - HALL + PWM
GV1
GV2
GS+ 135 // 200
Schema electrique
Schéma d'electrique
WLV-012202-FR
Get. J.W. Date 24-7-2017 Groupe WLV Type GS+
Gec. TvD Norm Art.nr. Version 1.0
1