Raccordement avec interrupter de proximité



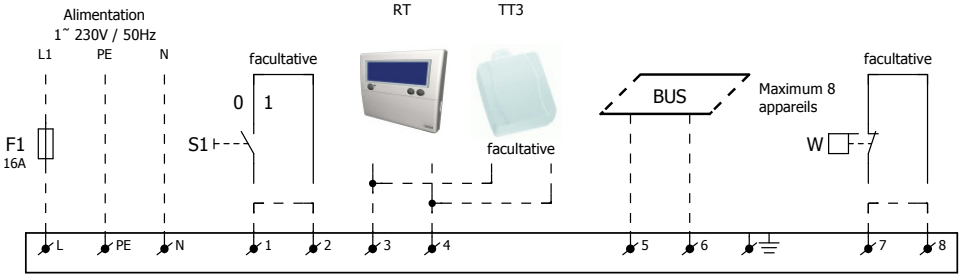

Raccordement externe

F1,F2	-	Fusible
GV1,GV2	-	Vanne gaz
H1	-	Témoin défaut
IS	-	Barre d'ionisation
PF	-	Pressostat de filtre (si nécessaire)
VLV	-	Ventilateur de chauffage
RT	-	Thermostat d'ambiance digital
S1	-	Interrupteur marche/arret (facultative)
S2	-	Réarmement á distance
TT1	-	Sonde de température de proximité
TT2	-	Sonde de température système / maximal
TT3	-	Sonde de température digital (option)
VM1	-	Moteur ventilateur 1
VM2	-	Moteur ventilateur 2 (GS+80, GS+100)
W	-	Sonde d'eau de condensation (facultative)
WS	-	L'interrupteur de proximité

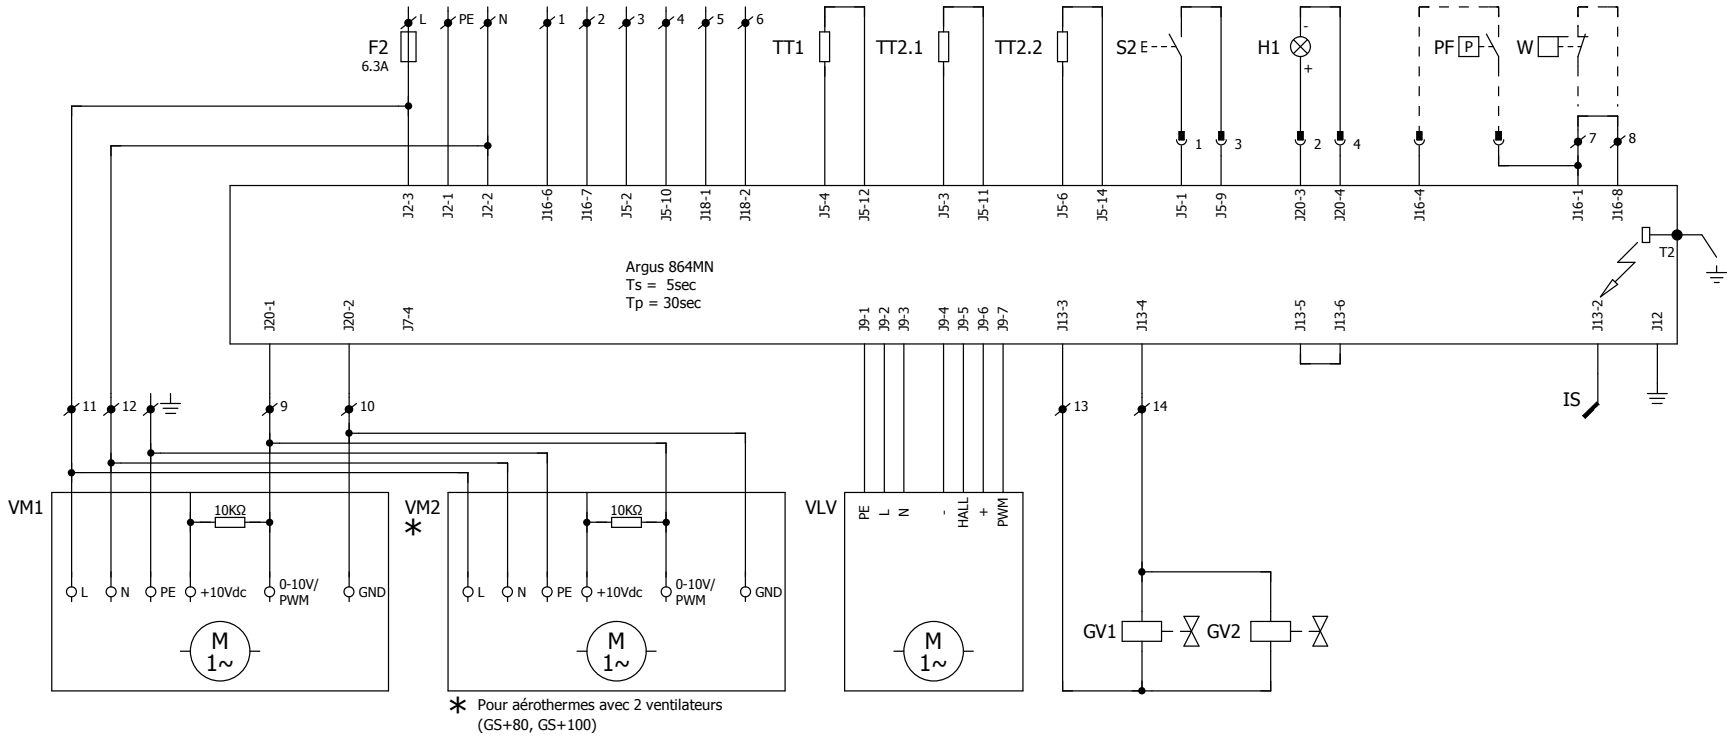

mark climatisation	GS+ 15-100 EC-fan 230V	Schema electrique			Schéma d'electrique	WLV-012220-FR	
		Get.	J.W.	Date	31-8-2017	Groupe	WLV	Type	GS+
		Gec.	TvD	Norm		Art.nr.		Version	1.0

1